Schemat ideowy podłączenia Strażnika Mocy Umownej - uklad pośredni - przekładniki dwurdzeniowe

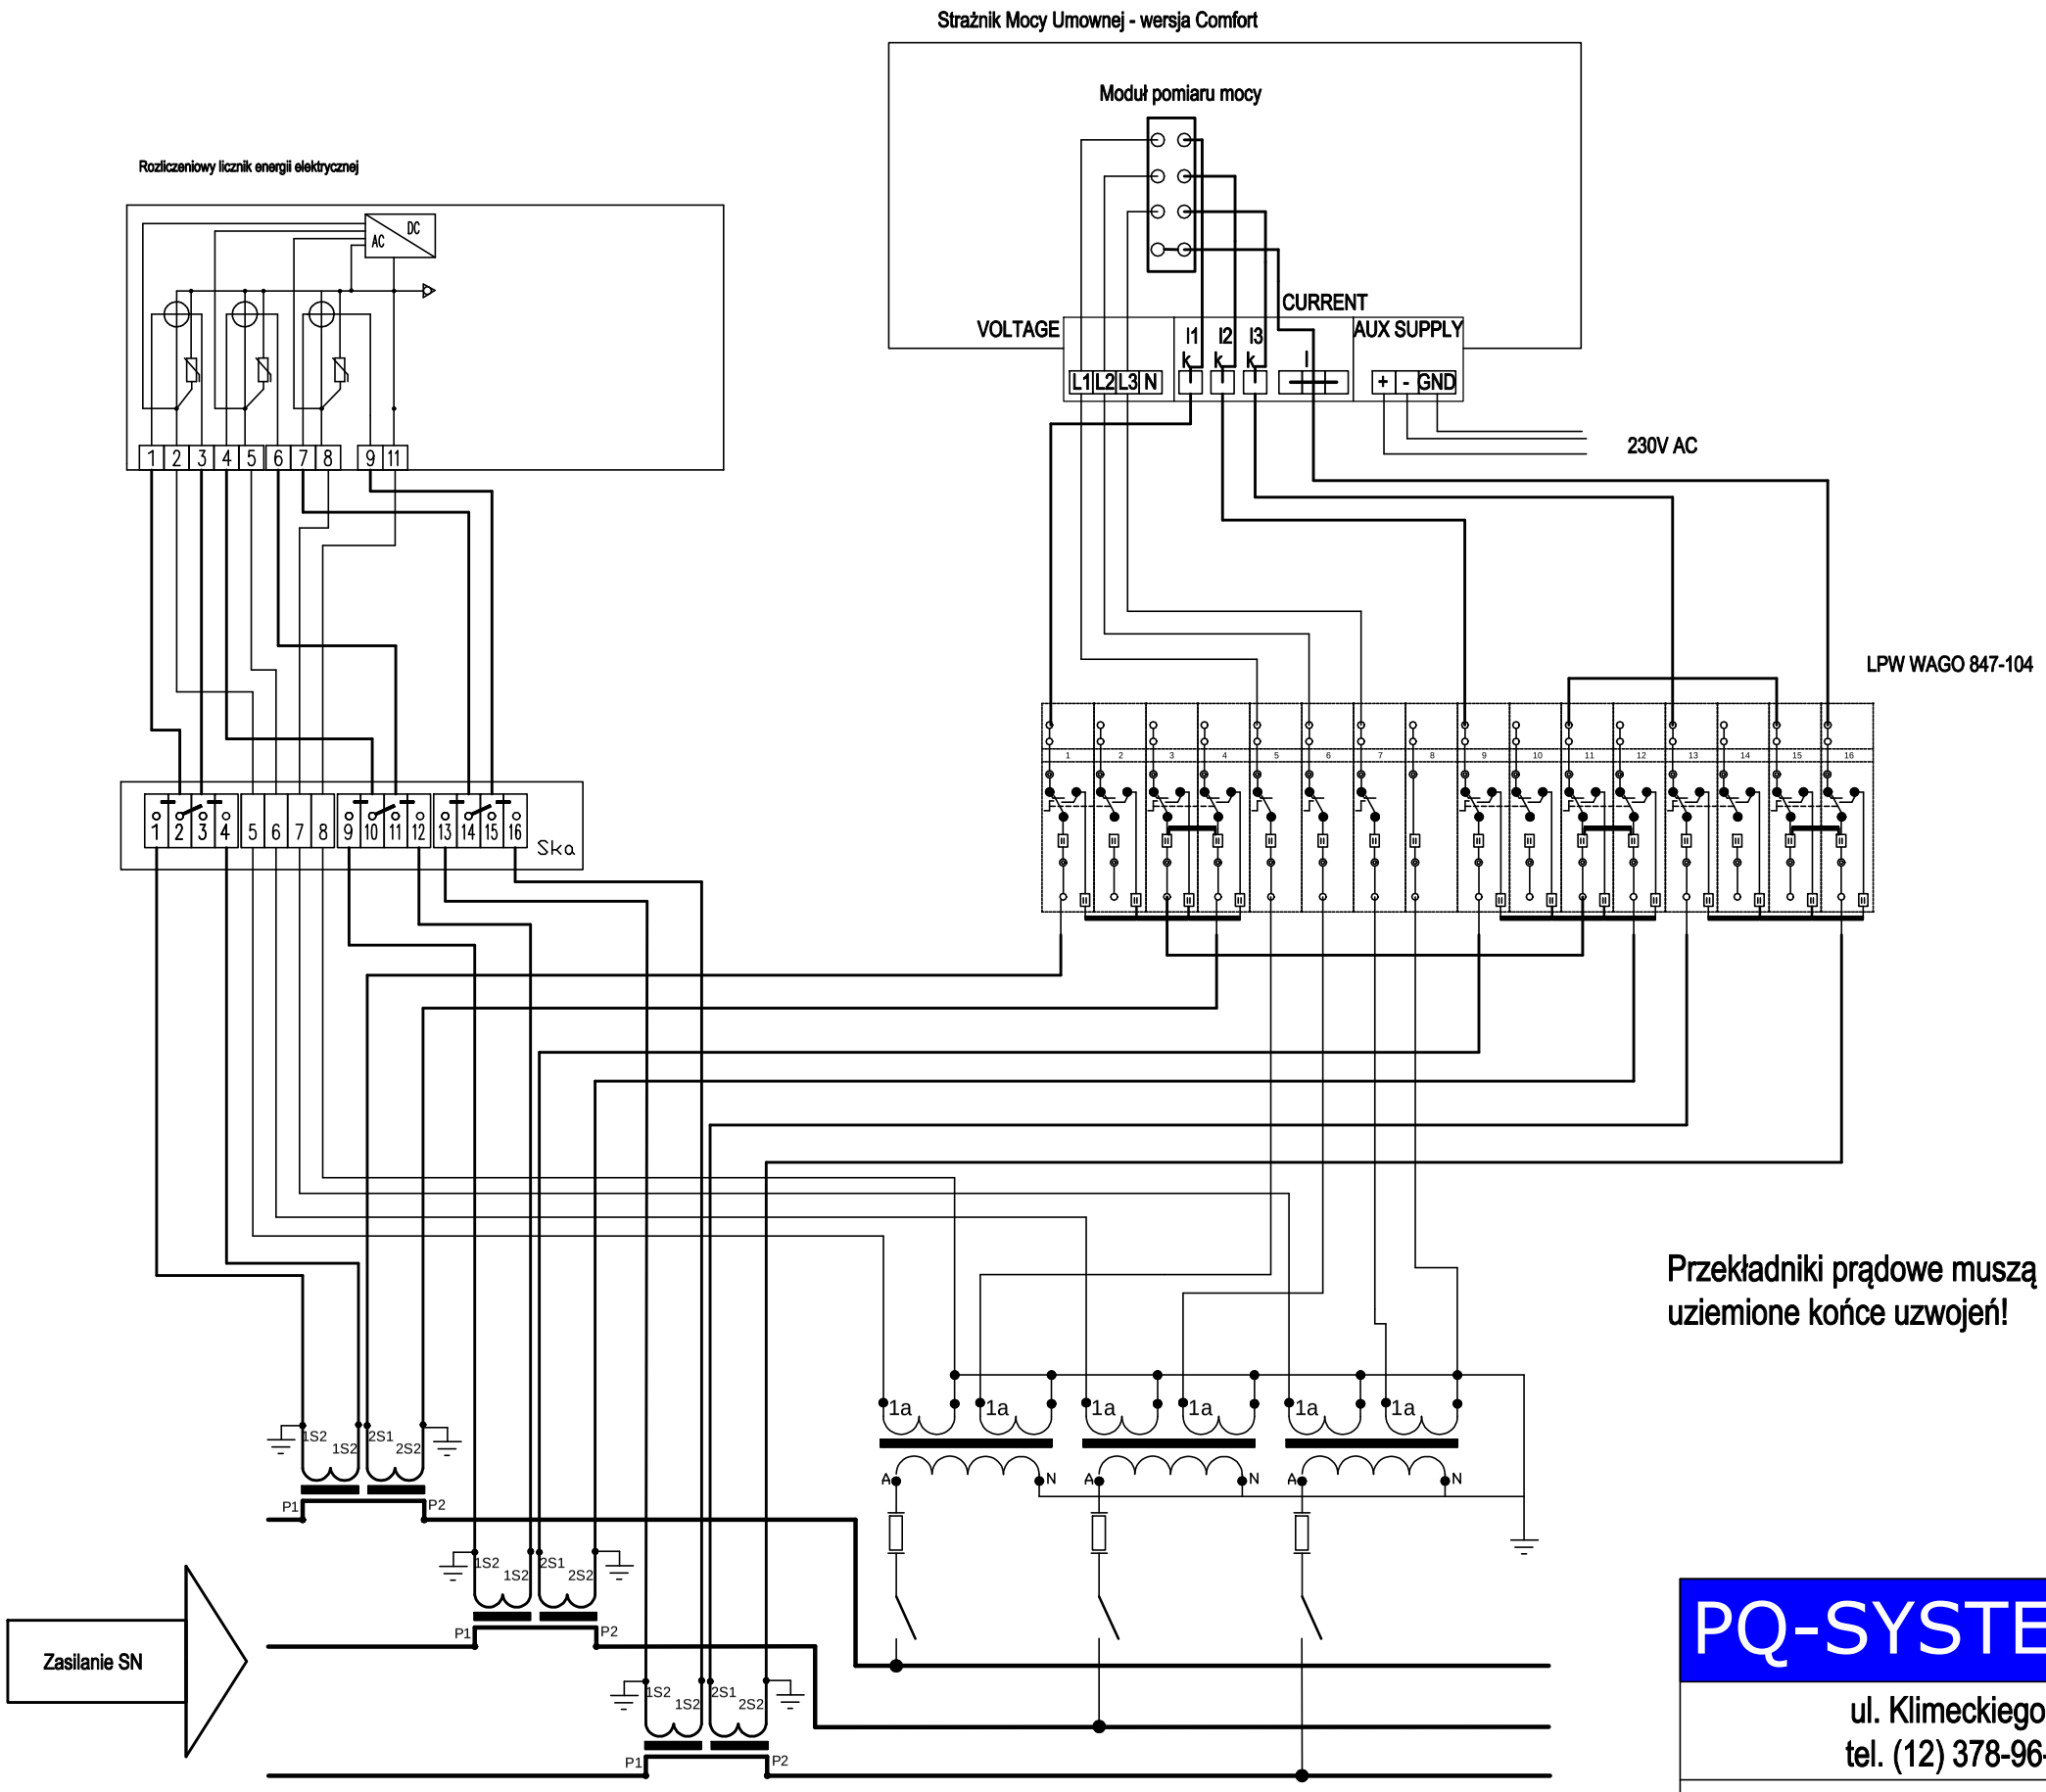

Przekładniki prądowe muszą mieć uziemione końce uzwojeń!

PQ-SYSTEM

www.korporacjasystem.pl

ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków
tel. (12) 378-96-60 lub 668-648-114

Schemat ideowy podłączenia Strażnika Mocy Umownej - uklad pośredni - przekładniki dwurdzeniowe